

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT252005518

第 1 页 共 9 页

项目名称	深圳市蛇口育才教育集团育才中学（桃花源校区）宿舍楼家具采购项目		
项目编号	NSCG2025000072	合同编号	/
采购人	深圳市蛇口育才教育集团		
履约供应商	深圳市万兴科实业发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市南山区财政局		



签发人：郭洪智 (实验室主任)
审核：毛明路
主检：柯建祺

签发日期：2025 年 10 月 9 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT252005518

第 2 页 共 9 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市蛇口育才教育集团育才中学（桃花源校区）宿舍楼家具采购项目		
项目编号	NSCG2025000072	合同编号	/
采购人	深圳市蛇口育才教育集团		
履约供应商	深圳市万兴科实业发展有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市南山区财政局		
现场抽检地点	深圳市蛇口育才教育集团育才中学（桃花源校区）	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2025. 9. 26	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZD5/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市蛇口育才教育集团育才中学（桃花源校区）宿舍楼家具采购项目（项目编号：NSCG2025000072）采购文件		
现场抽检结论	<p>经现场抽检，发现以下不符合项：</p> <ol style="list-style-type: none">序号 5，床垫（单人间），床垫侧边无透气孔，与抽检方案要求中“床垫侧边有精致透气孔”不符。序号 10，床垫（双人间），床垫侧边无透气孔，与抽检方案要求中“床垫侧边有精致透气孔”不符。 <p>根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 95.9 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 3 页 共 9 页

二、抽检明细

序号	抽检项	代码	商务要求	抽检结果	单项评价/得分
1	合同履行	b	起始日期:合同签订之日起 30 天内交货完毕。	符合	符合

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
1	公寓组合床	c	规格尺寸: W1980*D1000*H2150mm (尺寸误差±5%)	(1985 × 1001 × 2162) mm	符合
		b	床立柱: 采用 L 型闭合型管材, 外形尺寸为 85mm*55mm (±2mm), 管材厚度≥1.2mm, 采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成, ≥8 个面组成, 边角为斜边设计, 起到防撞作用。其中最外侧宽度为 55mm (±2mm), 与床横梁连接面宽度为 35mm (±2mm), 与床挂件采用挂式连接 (无螺栓)。	符合 (85×55) mm, 钢管 厚度 1.60mm 55mm 34mm	符合
		b	立柱上下均采用 PP 塑料盖封口, 立柱顶部塑料内塞能紧密嵌入立柱管内, 预留蚊帐架固定孔位, 可调节松紧。	符合	符合
		b	床横梁: 长横梁采用 L 型闭口型管材, 外形尺寸为 85mm*32mm (±2mm), 采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成, ≥5 个面组成, 管材向下外侧为圆角, 可有效防撞。上短横梁采用 60mm*20mm (±2mm) 冷轧钢管, 下短横梁采用 40mm*20mm (±2mm) 冷轧钢管	符合 (85×32) mm (60×20) mm (40×20) mm	符合
		b	床板支撑架: 采用 20mm*30mm (±2mm) 的冷轧方钢管, 数量不低于 5 根	(20×31) mm 数量 5 根	符合
		b	床前护栏: 护栏管采用 20mm*20mm (±2mm) 方管弯制而成, 高度≥350mm。护栏内嵌半封板, 封板厚度为≥18mm, 采用多层实木板, 三聚氰胺板饰面, 同色 PVC 封边, 封板上可丝印床位编号。	(20×20) mm 高度 352mm 封板厚度 18mm 符合	符合
		b	床头板: 采用多层实木板, 三聚氰胺板饰面, 同色 PVC 封边, 厚度≥18mm。	符合	符合
		b	床板: 采用松木, 多条松木实木板需固定成整块不散, 每条松木实木宽度 72mm*厚度 15mm (±2mm), 每米木材上不超过 5 个直	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 4 页 共 9 页

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
			径大于 12mm 的节子, 每条松木块间留空隙, 空隙间隔 \leq 25mm。底部设加强筋, 尺寸宽度 72mm*厚度 15mm (\pm 2mm)		
		b	床下书桌书架组合: 规格 W1200*D600*H1700mm (\pm 3%), 书桌面采用环多层实木板, 厚度 \geq 25mm, 三聚氰胺板饰面, 同色 PVC 封边, 桌面带走线孔; 其余部分均采用电解钢板, 钢板厚度 \geq 0.8mm, 书架配置一件固定层板, 可放置书本或个人物品, 中间靠墙部分配钢制洞洞板。	(1200×600×1702) mm 厚度 25mm 符合 钢板厚度 0.8mm	符合
		b	床下衣柜空格柜组合: 规格 W725*D925*H1700mm (\pm 3%), 采用电解钢板, 钢板厚度 \geq 0.8mm。空格置物柜配四件层板, 侧面可丝印学校 logo; 衣柜单掩门结构, 门轴开合, 柜边采用 10mm 薄边设计, 柜内配两件层板和一件直径 \geq 16mm 不锈钢挂衣杆, 门板配铝合金拉手, 拉手底座规格 170mm*28mm (\pm 2mm), 厚度 \geq 1.0mm; 塑料锁扣采用塑料一体成型, 成型规格 60mm*40mm*40mm (\pm 2mm), 锁舌厚度 3mm (\pm 1mm), 长度 36mm (\pm 2mm), 锁孔直径 7mm (\pm 1mm), 柜底底部需加调节脚	(730×930×1702) mm 钢板厚度 0.8mm 直径 19mm 不锈钢挂衣杆, 拉手底座 (170×28)mm, 厚度 1.0mm (60×40×40) mm, 锁舌厚度 3.53mm, 长度 36mm, 直径 7mm	符合
2	中梯架	c	规格尺寸: W450*D990*H1400mm (尺寸误差 \pm 5%)	(450×999×1400) mm	符合
		b	梯架采用 20mm*20mm (\pm 2mm) 和 40mm*20mm (\pm 2mm) 钢制方管焊接而成, 表面环氧树脂粉末高温静电喷涂。踏板采用多层板或塑料踏板, 踏板表面有防滑和夜光功能胶条。	符合	符合
3	学生宿舍椅	c	规格尺寸: 椅子整体规格 W550*D485*H820mm (尺寸误差 \pm 5%), 座面板宽度 430mm (尺寸误差 \pm 5%), 座面高度 450mm (尺寸误差 \pm 5%)	(530×500×825)mm 座板宽度 430mm, 座面高度 445mm	符合
		b	椅背面板: 选用 PP 材料定型模具一体成型, 背板有扶手口规格尺寸 79mm*32mm (\pm 2mm), 易于搬动, 背座板与连接杆用卡槽卡住, 安装方便快捷, 不易脱落, 椅背	符合 (79×33) mm	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 5 页 共 9 页

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
			后 14 条加强筋, 在分散力的同时, 与椅腰部的 5 条凹槽形成统一。塑料卡扣规格 W78*H45mm (±2mm)。	(78×45) mm	
		b	椅脚采用 ≥ φ 22 圆管, 上连接管用 ≥ φ 22 的圆管, 表面环氧树脂粉末高温静电喷涂。	椅脚直径 22mm, 上连接管直径 22mm	符合
4	教师宿舍床(单人间)	c	规格尺寸: W2050*D1500*H900mm (尺寸误差 ±5%)	(2068×1545×898) mm	符合
b		床头床尾框架: 采用钢制方管, 外形尺寸为 50mm*30mm (±2mm)。床尾内嵌钢制封板, 表面木纹热转印技术 (木纹颜色、纹理可选)。	符合 (50×30) mm	符合	
b		床侧支撑板: 采用冷轧钢板折弯成型, 表面木纹热转印技术 (木纹颜色、纹理可选)。	符合	符合	
b		床头配软包, 海绵内衬, 皮质覆面, 床下配气压升降储物格。	符合	符合	
b		床板: 采用松木, 多条松木实木板需固定成整块不散, 每条松木实木宽度 72mm*厚度 15mm (±2mm), 每米木材上不超过 5 个直径大于 12mm 的节子, 每条松木块间留空隙, 空隙间隔 ≤ 25mm。底部设加强筋, 尺寸宽度 72mm*厚度 15mm (±2mm)。	符合	符合	
5	床垫(单人间)	b	床垫尺寸与床配套, 厚度约 200mm。针织棉面料, 床垫侧边有精致透气孔	床垫侧边无透气孔	不符合
6	床头柜	c	规格尺寸: W450*D450*H450mm (尺寸误差 ±5%)	(450×450×455)mm	符合
		b	柜体采用电解钢板, 钢板厚度 ≥ 0.8mm, 分上下两层, 上空格置物层下抽屉, 抽屉导轨开关顺滑, 抽面和顶板均采用刨花板, 板材厚度为 ≥ 18mm, 三聚氰胺板饰面, 同色 PVC 封边。柜底采用 20mm*20mm (±2mm) 方管折弯焊接而成, 带调节脚。	符合	符合
7	两人位沙发	b	面料采用布料工艺, 实木脚架	符合	符合
8	茶几	c	规格尺寸: 大茶几直径 600mm*高度 400mm (尺寸误差 ±5%), 小茶几直径 400mm*高度 350mm (尺寸误差 ±5%)	大茶几直径 599mm, 高度 400mm 小茶几直径 400mm, 高度 350mm	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 6 页 共 9 页

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
		b	茶几面采用中密度纤维板,贴面材料采用实木木皮,脚架采用实木制作。	符合	符合
9	教师宿舍床(双人间)	c	规格尺寸: W2100*D1000*H850mm(尺寸误差±5%)	(2110×1002×870)mm	符合
		b	床立柱:采用 L 型闭合型管材,外形尺寸为 85mm*55mm(±2mm),管材厚度≥1.2mm,采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成,≥8 个面组成,边角为斜边设计,起到防撞作用。	符合 (85×55)mm, 钢管厚度 1.60mm	符合
		b	立柱上下均采用 PP 塑料盖封口,立柱顶部塑料内塞能紧密嵌入立柱管内,预留蚊帐架固定孔位,同时可调节松紧,蚊帐杆可缩入立柱内。	符合	符合
		b	床横梁:长横梁采用 L 型闭口型管材,外形尺寸为 85mm*32mm(±2mm),采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成,≥5 个面组成,管材向下面外侧为圆角。短横梁采用 60mm*20mm(±2mm)冷轧钢管。	符合 (85×32)mm (60×20)mm	符合
		b	床板支撑架:采用 20mm*30mm(±2mm)的冷轧方钢管,数量不低于 5 根,与床框架焊接牢固,无松动、异响。	(20×31)mm 数量 5 根	符合
		b	床的两端立柱之间采用多层实木板,板材厚度为≥18mm,三聚氰胺板饰面,同色 PVC 封边。床头配软包,海绵内衬皮质覆面,床下配四抽储物格,抽屉导轨开关顺滑,配静音移动滑轮(脚轮)。	板材厚度 18mm 符合	符合
		b	床板:采用松木,多条松木实木板需固定成整块不散,每条松木实木宽度 72mm*厚度 15mm(±2mm),每米木材上不超过 5 个直径大于 12mm 的节子,每条松木块间留空隙,空隙间隔≤25mm。底部设加强筋,尺寸宽度 72mm*厚度 15mm(±2mm)。	符合	符合
10	床垫(双人间)	b	床垫尺寸与床配套,厚度约 100mm。针织棉面料;床垫侧边有精致透气孔;	床垫侧边无透气孔	不符合
11	书桌(含书架)	c	规格尺寸: W1200*D600*H1800mm(尺寸误差±5%)	(1200×600×1800)mm	符合
		b	书桌面采用多层实木板,厚度≥25mm,三聚氰胺板饰面,同色 PVC 封边,桌面带走线孔;	符合 钢板厚度 0.8mm	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 7 页 共 9 页

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
			其余部分均采用电解钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 书架配置为空格结构, 可放置书本或个人物品。		
12	衣柜	c	规格尺寸: W950*D600*H2000mm (尺寸误差 $\pm 5\%$)	(950×600×2000) mm	符合
		b	柜体采用电解钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。上衣柜与下鞋柜分隔, 柜内中间分隔板, 柜门均匀同侧开门, 外盖门工艺, 柜门表面木纹热转印技术(木纹颜色、纹理可选)。柜内配不锈钢圆管挂衣杆和活动层板。配缓冲铰链, 门板设有透气孔, 配铝合金拉手, 拉手底座规格 170mm*28mm ($\pm 2\text{mm}$), 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 塑料锁扣采用环保塑料一体成型, 成型规格 60mm*40mm*40mm ($\pm 2\text{mm}$), 锁舌厚度 3mm ($\pm 1\text{mm}$), 长度 36mm ($\pm 2\text{mm}$), 锁孔直径 7mm ($\pm 1\text{mm}$), 柜底底部加调节脚。	钢板厚度 0.8mm 拉手底座 (170×28) mm, 厚度 1.0mm (60×40×40) mm, 锁舌厚度 3.53mm, 长度 36mm, 直径 7mm	符合
13	公寓椅	b	椅子整体采用实木制作, 采用榫卯结构, 可接触部位均经过圆角打磨。	符合	符合
		b	椅面配软包坐垫, 面料采用超纤皮皮革。椅腿有纵横加强连接杆或隐性加固处理, 配耐磨防滑脚套。	符合	符合
14	上下床	c	规格尺寸: W2000*D1000*H2000mm (尺寸误差 $\pm 5\%$)	(2050×999×2099) mm	符合
		b	床立柱: 采用 L 型闭合型管材, 外形尺寸为 85mm*55mm ($\pm 2\text{mm}$), 管材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 采用冷轧钢板经特成型线轧制而成, ≥ 8 个面组成, 边角为斜边设计。其中最外侧宽度为 55mm ($\pm 2\text{mm}$), 与床横梁连接面宽度为 35mm ($\pm 2\text{mm}$), 与床挂件采用两个面接触下挂式连接(无螺栓)。上铺立柱带扶手, 方便上下床。	符合 (85×55) mm, 钢管 厚度 1.60mm 55mm 34mm	符合
		b	立柱上下均采用 PP 塑料盖封口, 立柱顶部塑料内塞能紧密嵌入立柱管内, 预留蚊帐架固定孔位, 同时可调节松紧, 蚊帐杆可缩入立柱内。	符合	符合
		b	床横梁: 长横梁采用 L 型闭口型管材, 外形尺寸为 85mm*32mm ($\pm 2\text{mm}$), 采用冷轧钢	符合 (85×32) mm	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 8 页 共 9 页

序号	抽检项	代码	技术要求	抽检结果	单项评价/得分
			板经特制成型线轧制而成, ≥ 5 个面组成, 管材向下面外侧为圆角, 可有效防撞。短横梁采用 $\geq 60 \times 20 \text{mm}$ 冷轧钢管。	(60×20) mm	
		b	床板支撑架: 采用 $20 \text{mm} \times 30 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$ 的冷轧方钢管, 管材厚度 $\geq 1.0 \text{mm}$, 数量不低于 5 根。	符合	符合
		b	床前护栏: 护栏管采用 $20 \text{mm} \times 20 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$ 管材弯制而成, 高度 $\geq 350 \text{mm}$, 安全栏板缺口长 $500 \sim 600 \text{mm}$ 。	符合 高度 352mm, 缺口长 575mm	符合
		b	床头床尾板: 采用多层实木板, 三聚氰胺板饰面, 同色 PVC 封边, 厚度 $\geq 18 \text{mm}$ 。	符合	符合
		b	上下侧挡板: 采用冷轧钢板, 正面带透气圆孔, 双面均经静电粉末喷涂, 材料厚度 $\geq 0.8 \text{mm}$ 。	符合 材料厚度 1.2mm	符合
		b	楼梯支架及脚踏板: 支架 $25 \text{mm} \times 25 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$ 方管焊接而成。爬梯踏板采用一次性中空吹塑成型, 踏板规格为 $393 \text{mm} \times 78 \text{mm} \times 37 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$; 踏板表面有防滑功能, 上下更安全舒适。踏板下面加一根钢管, 钢管尺寸 $25 \text{mm} \times 25 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$, 起到加强牢固的作用。	符合 (393×78×37) mm (25×25) mm	符合
		b	床板: 采用松木, 多条松木实木板需固定成整块不分散, 每条松木实木宽度 $72 \text{mm} \times$ 厚度 $15 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$, 每米木材上不超过 5 个直径大于 12mm 的节子, 每条松木块间留空隙, 空隙间隔 $\leq 25 \text{mm}$ 。底部设加强筋, 尺寸宽度 $72 \text{mm} \times$ 厚度 $15 \text{mm} (\pm 2 \text{mm})$ 。	符合	符合
15	六门储物柜	c	规格尺寸: $W1000 \times D600 \times H2000 \text{mm}$ (尺寸误差 $\pm 5\%$)	(1000×600×2000) mm	符合
		b	柜体采用电解钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8 \text{mm}$ 。每柜内配一件活动层板。配缓冲铰链和外挂锁, 门板设有透气孔, 外盖门工艺, 柜门表面木纹热转印技术(木纹颜色、纹理可选)。配铝合金拉手, 柜底底部加调节脚。	符合	符合


注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT252005518

第 9 页 共 9 页

三、抽检照片

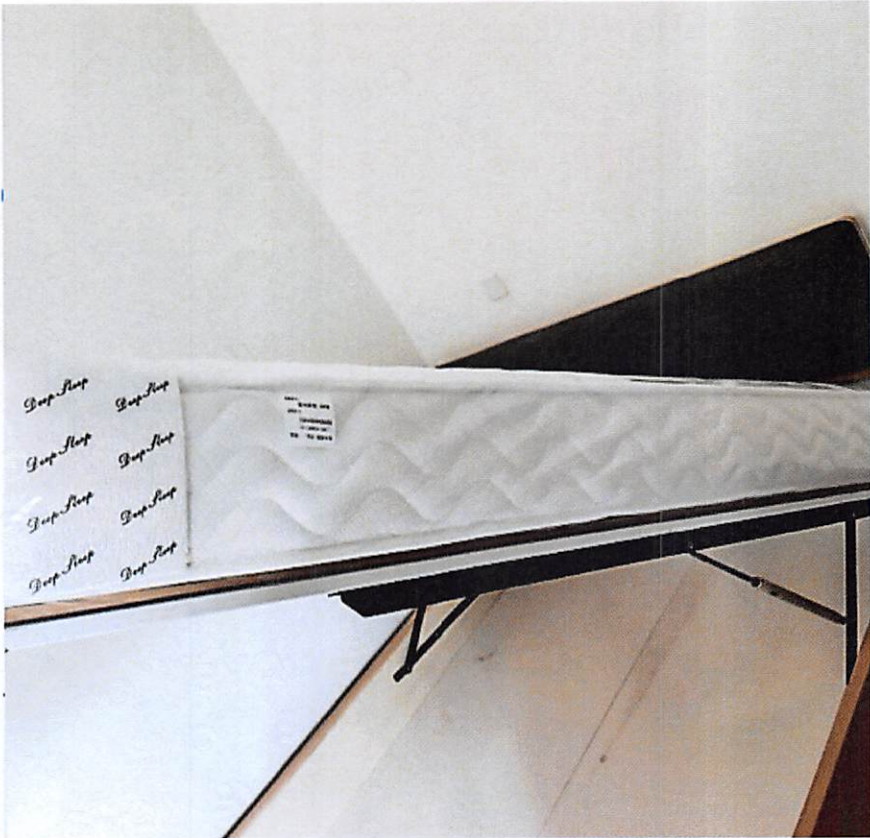

床垫 (单人间)

以下空白